

ОКП 428130



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

Коммуналец Карат СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М(1,60)-4-20мА-DA422-0605-3

081834

Паспорт

1. Основные технические данные

- 1.1 Верхний предел измерения преобразуемого параметра, МПа: 2,50; 1,60; 1,00
- 1.2 Выходной сигнал: 4-20мА
- 1.3 Предел допускаемой основной погрешности (γ), в % от ДИ: 0,5
- 1.4 Допустимое напряжение питания постоянного тока, В: 12-36
- 1.5 Тип присоединения к измеряемому процессу: Штуцер М20×1,5 с ниппелем для соединения типа 3 исполнение 1 по ГОСТ 25164
- 1.6 Степень защиты от проникновения пыли и влаги по ГОСТ14254-96: IP65
- 1.7 По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователи должны соответствовать исполнению: по ГОСТ 15150-69 УХЛ1 категории размещения 3.1, но для работы при температуре, °С: -20...+80

2. Комплектность

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Коммуналец Карат СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М(1,60)-4-20мА-DA422-0605-3	АГБР.406239.001-30	1
Паспорт	АГБР.406239.001-30 ПС	1
Руководство по эксплуатации	Коммуналец «АГБР.406239.001-06 РЭ»	по запросу

3. Свидетельство о приеме

Преобразователь давления измерительный Коммуналец Карат СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М(1,60)-4-20мА-DA422-0605-3

зав. № 081834 изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий АГБР.406239.001-30 и признан годным для эксплуатации.



КОЗЛОВ А. Д.

06.09.2017 г.
(число, месяц, год)

Первичную проверку произвел:


Оттиск поверительного клейма (линия подписи)

М.В. Аверклев
(расшифровка подписи)
06.09.2017 г.
(число, месяц, год)

4. Ресурсы, срок службы и хранения, гарантии изготовителя


- 4.1 Средний срок службы – 14 лет;
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации преобразователей – 3 (три) года с момента (даты) приемки преобразователя, указанной в этикетке (паспорте).

5. Указания по эксплуатации
 Вилка DIN 43650 А: Розетка DIN 43650А
 5.1 Назначение выводов соединителя



Контакт	Цепь
1	+ U _{пит}
2	Только для подстройкой
3	-U _{вык}
4($\frac{\ominus}{\oplus}$)	Корпус

5.2 Рекомендуемая схема включения преобразователя

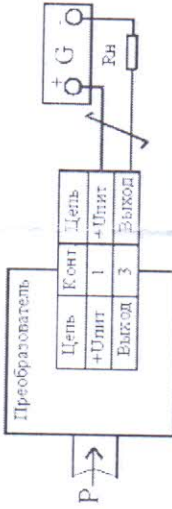

- G - источник питания постоянного тока
 P - измеряемое (задаваемое) избыточное давление
 Rн - сопротивление нагрузки

6. Краткие сведения о ремонте

Дата ремонта	Вид ремонта	Краткие сведения о ремонте	Подпись лица, проводившего ремонт

7. Сведения о сертификации и поверке

- 7.1 Межповерочный интервал – 5 лет;
 7.2 Местодика поверки – МП 16-221-2009. Допускается поверка в составе аппаратуры, в которую входит преобразователь;
 7.3 Сведения о периодических поверках.

Дата поверки	Результат поверки	Дата очередной поверки	Подпись и оттиск клейма поверителя

8. Сведения о переключениях верхнего предела измерения

Дата установки	Место установки	Верхний предел измерения, МПа		Подпись лица, проводившего установку
		2,50	1,60	
14.09.17.	ООО Купец Сервис	1,60	1,00	

Справочные данные об изготовителе

АО «НПК ВИП», Российская Федерация, 620142 г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7
 Почтовый адрес: Российская Федерация, 620102, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 30, а/я 313
 Тел./Факс: (343) 302-03-53, 302-03-63
 E-mail: info@zaovip.ru; http://www.zaovip.ru

